


SZYBY DOSTĘPNE W DRZWIACH I NAŚWIETLACH




Czarna*



Reflex Grafit*




Grafit



Lustro Weneckie



Matowa



Przezroczysta

DOPLATY DO SZYB W DRZWIACH / DO MODELU DRZWI

Lustro Weneckie	250 307,50 ZŁ
Szyba Czarna:	
- pakiet STANDARD	790 971,70 ZŁ
- pozostałe pakiety	920 1131,60 ZŁ

DOPLATY DO SZYB W NAŚWIETLACH / CENA ZA m²

Lustro Weneckie	250 307,50 ZŁ
Szyba Czarna	920 1131,60 ZŁ
Szyba w wersji RC2	340 418,20 ZŁ

W zależności od wybranego typu drzwi:
szyba 33.1 (bezpieczna klasy P2)
szyba 44.4 (bezpieczna klasy P4) – przystosowana do parametru antywłamaniowości RC2.

Szyby, które wykorzystujemy charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością na uderzenia, pełnią funkcję ochronną (po uderzeniu szkło pęka, ale jego kawałki trzymane są na nieuszkodzonej warstwie folii PVB).

Przeszklenie jest zespolone: **drzwi** - zestawy dwukomorowe (trzyszybowe) lub trzykomorowe (czteroszybowe) w zależności od grubości drzwi, **naświetla** - zestawy dwukomorowe (trzyszybowe). W pakietach szybowych stosowana ciepła ramka wewnętrzna w kolorze czarnym.

* Szyby niedostępne w modelu C.4.

TABELE WYMIAROWE

DRZWI ZEWNĘTRZNE PORTA THERMO (wysokość standard)


	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{siw}
STANDARD	90	968	2040	54	1050	2090	920	2008	1030	2080	+10 /+5
	100	1068			1150		1020		1130		
OPTIMUM	90	984	2037	66	1075	2095	934	2005	1054	2085	+10 /+5
	100	1084			1175		1034		1154		
OPTIMUM ENERGY	90	984	2037	78	1075	2095	934	2005	1054	2085	+10 /+5
	100	1084			1175		1034		1154		
PREMIUM ENERGY	90	984	2037	66	1075	2095	934	2005	1054	2085	+10 /+5
	100	1084			1175		1034		1154		

Przy zmianie wysokości, wymiar H_{si}, H_o, O_w, H_{si}, H_z jest większy odpowiednio o 100 mm, 200 mm lub 300 mm

LEGENDA DO WYMIARÓW

- S_s całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_s całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_s grubość skrzydła drzwiowego
- S_o szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_o wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_s szerokość w świetle ościeżnicy
- O_w wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- S_z szerokość całkowita ościeżnicy
- H_z wysokość całkowita ościeżnicy
- T_{siw} dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości | wysokości otworu w murze

WYMIARY OTWORÓW W MURZE DLA NAŚWIETLI

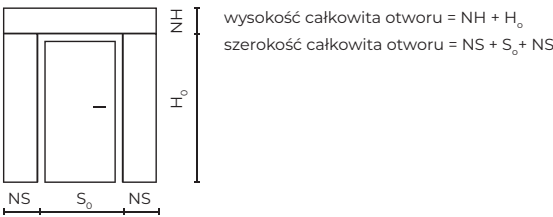

- NS szerokość całkowita naświetla
- NH wysokość całkowita naświetla